



Схема электроснабжения 0,22кВ (начало)

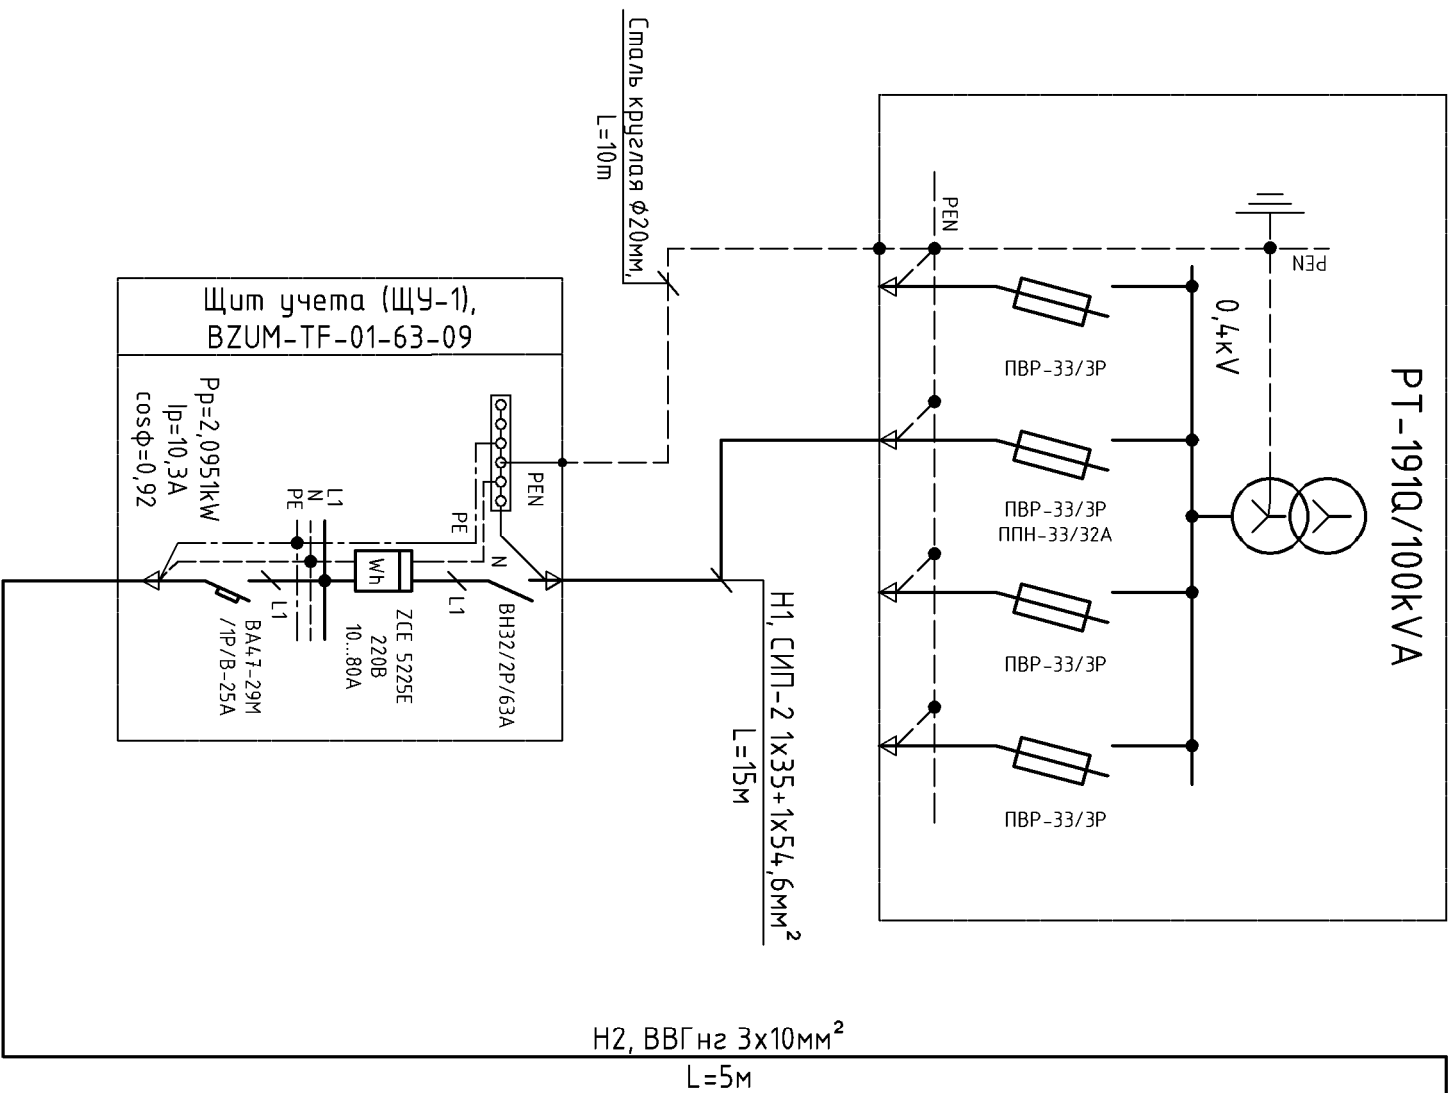

## Параметры электроцепей

[illegible]

№	Обозначение	Наименование	Тип, марка	кол- -тво.	Примечание
	SA	Переключатель на 2 положения с ключом	LAУ5-BG4,5	1	I-0
	KA	Реле промежуточные модульной серии	РЭК78/4 3А 230В	1	
	KM-1	Контактор малогабаритный	KM1-22510/25А 230В	1	
	SB-1	Кнопка управления	SB-7 «Пуск»/ 230В/зеленая	1	
	SB-2	Кнопка управления	SB-1 «Стоп»/ 230В/красная	1	
	KV-1	Таймер цифровой	ТЭ15	1	

							RFQ-17/1451/2-IEE-3
Изм.	Колуч	Лист	Н. док.	Подп.	Дата		Modernizarea iluminatului stradal a comunei Albota de Jos, r-ul Taracia.
							Iluminarea Electrica Exterioroara - 0,22kV
							Схема электроснабжения 0,22кВ (начало).
Гл. спец.		Cudreavteva L.			05.17		"АРСАН ПРОЕКТ" S.R.L. мил. Chisinau, 2017
Разработал	Biber V.				05.17		