


План расположения проектируемых сетей.  
Разбивочный план. Масштаб 1:500 (продолжение).

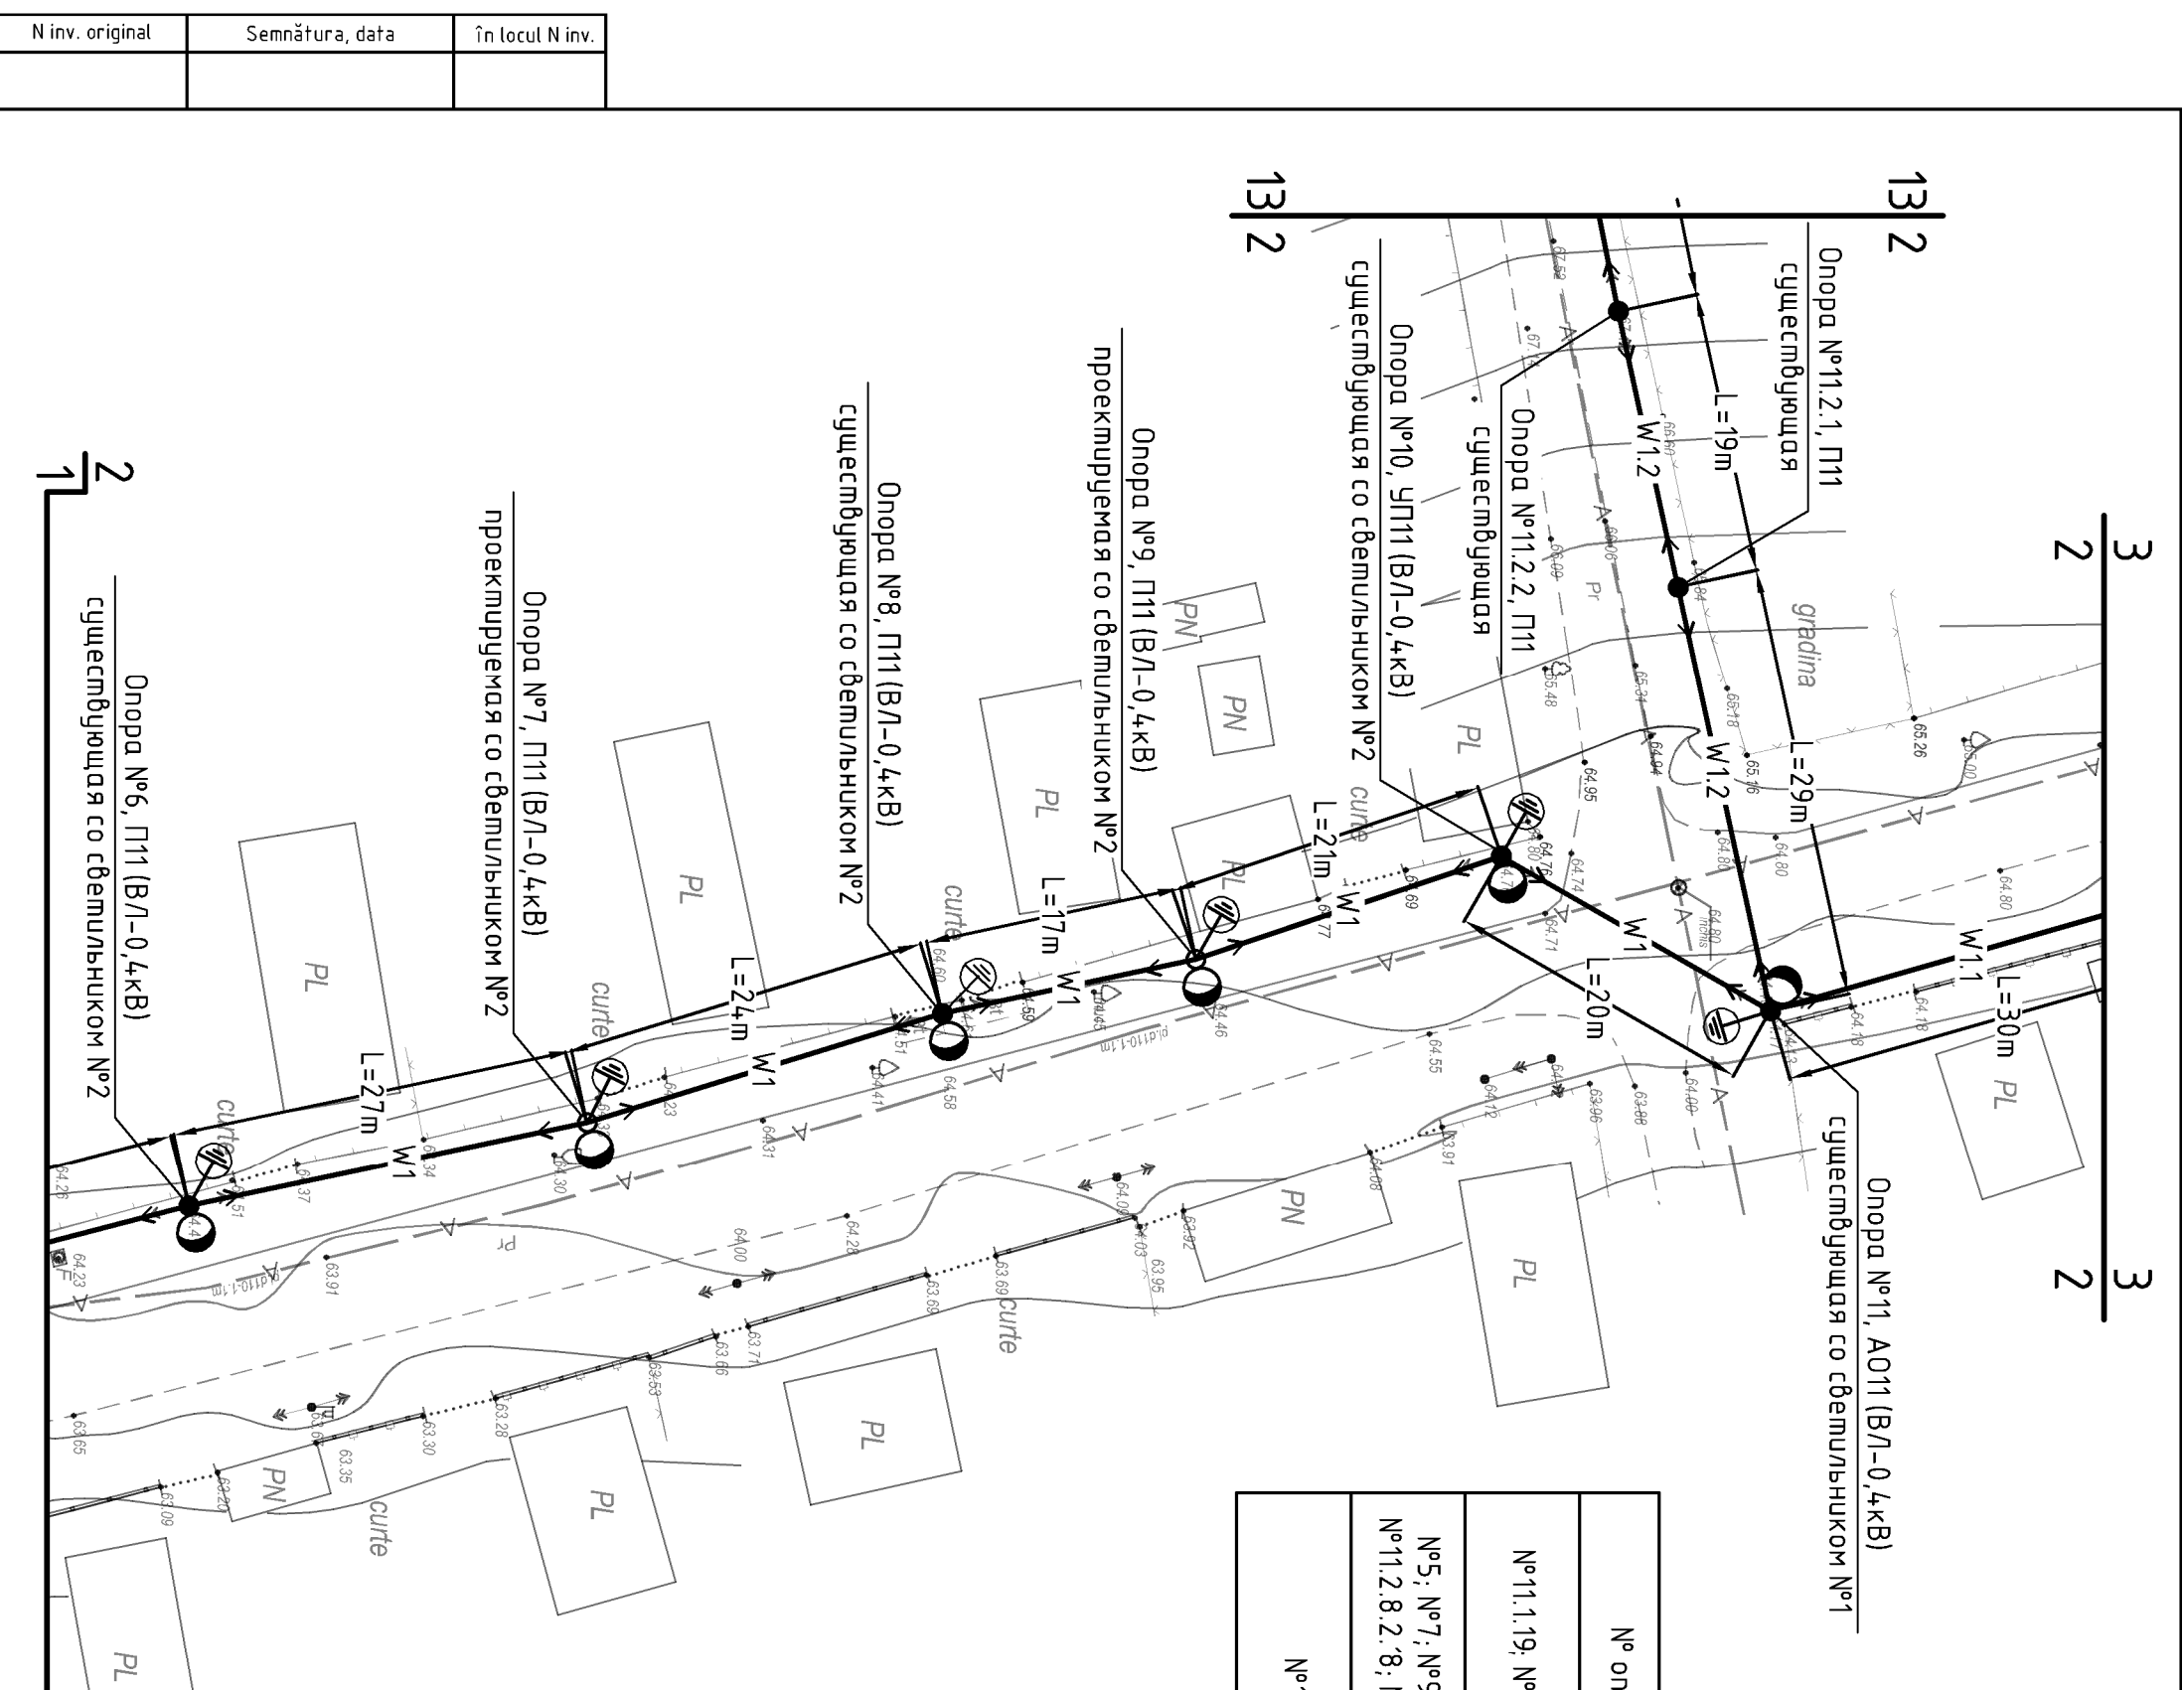

№ опор	Тип опор	Обозначение согласно ТП	Количество опор	Количество стоек СВ-95
№11.1.19; №11.2.8.2.20;	Узловая- Промежуточная	УП11	2 шт.	4 шт.
№5; №7; №9; №11.1.26; №11.2.8.2.8; №11.2.8.2.19;	Промежуточная	П11	6 шт.	6 шт.
№1;	Концевая-Анкерная	КА11	1 шт.	2 шт.

Ведомость проектируемых опор В/М-0,4кВ (опоры на базе стоек СВ-95)

Трансформаторная подстанция РТ-198

Список расходных материалов СИП-2			
№	Обозначение для заказа	Наименование	Количество
1	СА 1500	Кронштейн	1 шт.
2	РА-1500	Анкерный зажим	1 шт.

## Труба стальная профильная квадратная ГОСТ

8639-82 размером 60x40x3мм.

Список расходных материалов СИП-2			
№	Обозначение для заказа	Наименование	Количество
1	СА 1500	Кронштейн	1 шт.
2	РА-1500	Анкерный зажим	1 шт.

2	2	РА-1500	Анкерный зажим	1 шт.
---	---	---------	----------------	-------

1									RFQ-17/1451/2-IEE-6
									Modernizarea iluminatului stradal a comunei Albota de Jos, r-ul Taracia.
Изм.	Колуч	Лист	N. док.	Подп.	Дата				
						Iluminarea Electrica Exteriora - 0,22kV			
						План расположения проектируемых семей. Разбводочный план. Масштаб 1:500 (продолжение).			
Гл. инж.		Cudreavteva L.			05.17	"ARCAN PROIECT" S.R.L. мпп. Chisinau, 2017			
Разработал	Biber V.				05.17				